


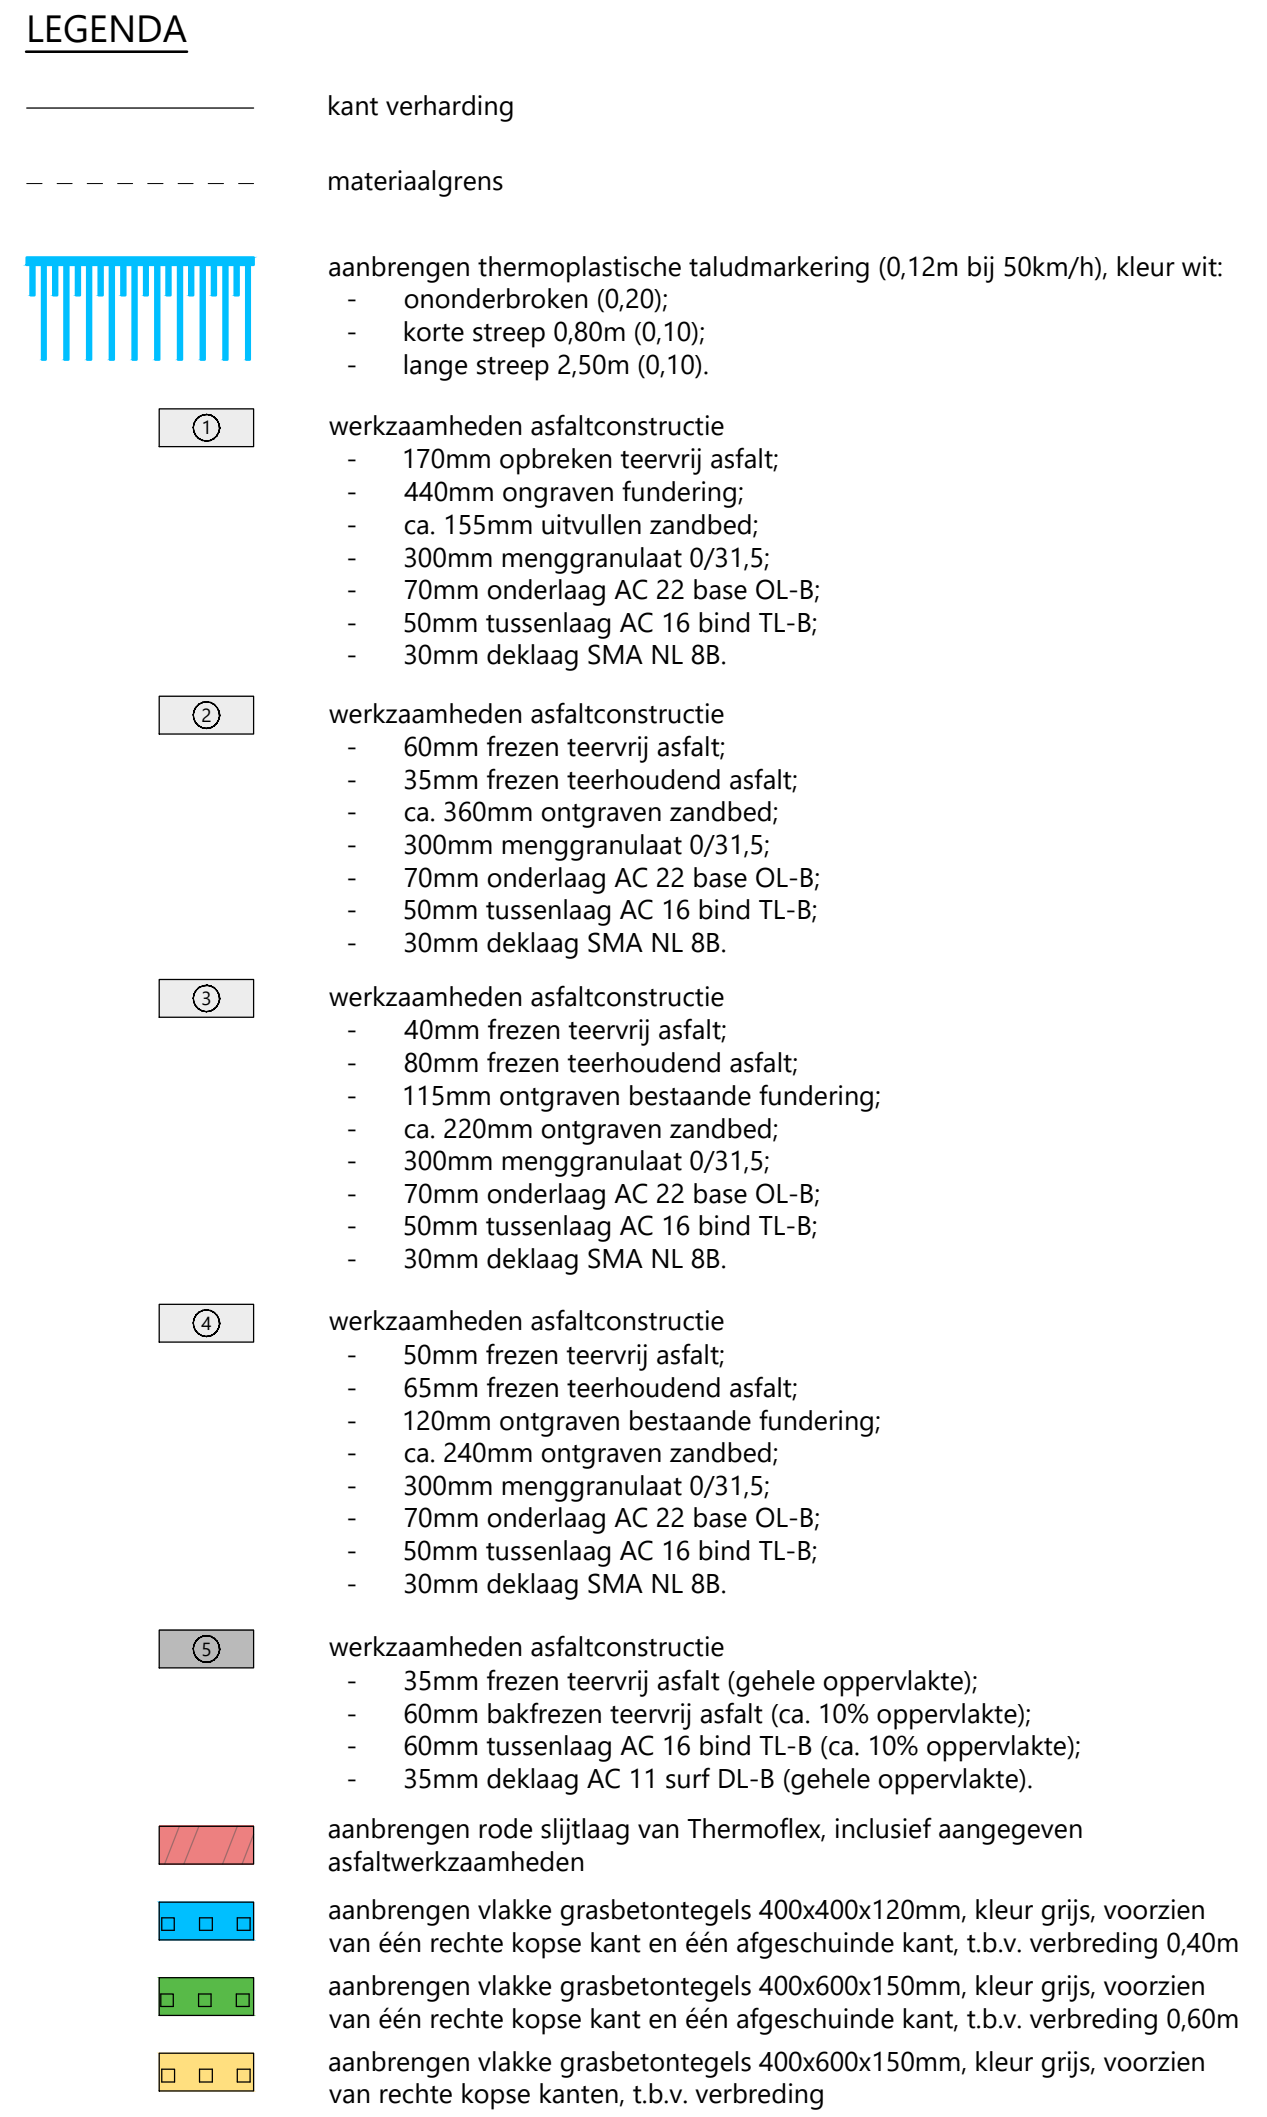

OP:

- werkzaamheden zijn ingetekend op basis van BGT, in het werk dienen de juiste lijnen/hogtes bepaald te worden;
- uitzetten bakreken op aanwys van de directie;
- binnen een straal van 100m van woningen dienen vlakke grasbetontegels te worden toegepast;
- werkzaamheden aan inritten tot 1,50m vanaf rand nieuwe asfalt.

0.60 3.80 0.60

2.5%

2.5%

Kantlijnen grasbetontegel conform principaal VANTYFASING GRASBETONTegel 60x60cm

werkzaamheden afdrukconstructie

- aanvullen zand voor afdruk
- 30cm mengaardbeel 0/10
- 70mm onderlaag AC 22 base 0/10
- 30cm tusselaag AC 10 base 0/10
- 30mm dalaag SMA NL 88

[illegible]

C:\Users\kda\Roels\Beheer\BWR Voorbereiding\afzakoedeboud 2026 - Oorwerp\17 Tekeningen\117 Definities\SO1-D02-21057253-de